



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.10.2015


№ 180-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
общества с ограниченной ответственностью «Квартальная котельная»
на 2018 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2015 № 591:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью «Квартальная котельная» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

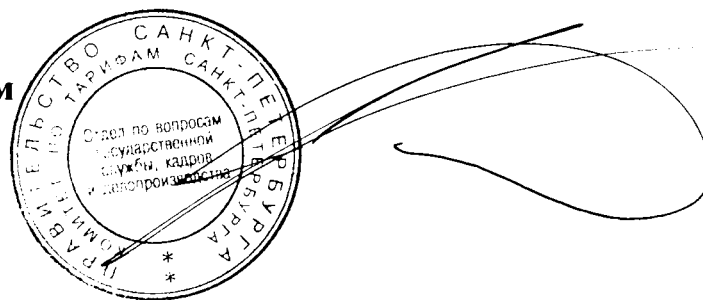

Д.В.Коптин

**Баланс тепловой энергии и мощности общества с ограниченной ответственностью
"Квартальная котельная" на 2018 год**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
|-------|--|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 15,22 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10,29 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 27 303,25 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 289,41 |
| | то же в % к выработке | % | 1,06 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 27 013,84 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27 013,84 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 272,84 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,01 |
| 7.1 | потери через изоляцию трубопроводов | Гкал | 249,70 |
| 7.2 | потери с утечкой теплоносителя | Гкал | 23,14 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 26 741,00 |
| | отопление, вентиляция, пар, прочее | Гкал | 20 256,00 |
| | ГВС | Гкал | 6 485,00 |
| | в т.ч. открытая система теплоснабжения | Гкал | 6 485,00 |
| | <i>Потребление топлива</i> | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 4 145,54 |
| 9.1 | газ | т.у.т. | 4 145,54 |
| 10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии | | |
| 10.1 | газ | тыс.м ³ | 3 592,33 |
| | справочно: лимит газа | тыс.м ³ | 3 150,00 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 151,83 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т/Гкал | 153,46 |
| | <i>Потребление электрической энергии</i> | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч | 373,95 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт.ч/Гкал | 13,84 |
| | <i>Водопотребление</i> | | |
| 15 | Водоснабжение | тыс.м ³ | 102,37 |
| 16 | Водоотведение | тыс.м ³ | 0,34 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 3,79 |

АС