



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

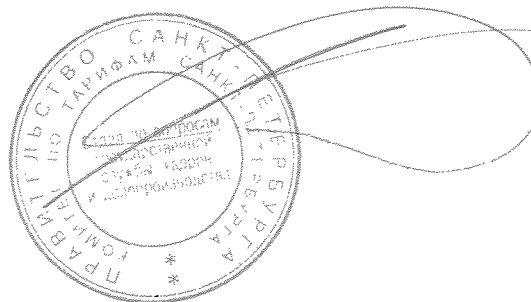
02.08.2013№ 179-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Приморский парк Победы»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 02.08.2013 № 576:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Приморский парк Победы» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Приморский парк Победы" на 2014-2016 годы**

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|--|--|----------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| 2.1 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по сетям ЭСО | Гкал/ч | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| | в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 2.2 | тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию с коллекторов | Гкал/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 996,31 | 1 996,31 | 1 996,31 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
| | то же в % к выработке | % | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1 963,20 | 1 963,20 | 1 963,20 |
| 5.1 | в т.ч. полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям | Гкал | 868,00 | 868,00 | 868,00 |
| 5.2 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1 095,20 | 1 095,20 | 1 095,20 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 6.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 086,00 |
| 7.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 937,00 | 937,00 | 937,00 |
| 7.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 8 | Итого полезный отпуск тепловой энергии (п. 5.1 + 7) | Гкал | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 954,00 |
| <i>Потребление топлива</i> | | | | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 303,04 | 303,04 | 303,04 |
| | в т.ч. газ | т.у.г. | 303,04 | 303,04 | 303,04 |
| 10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии | | | | |
| 10.1 | в т.ч. газ | тыс.м ³ | 262,60 | 262,60 | 262,60 |
| | справочно: лимит газа | тыс.м ³ | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,80 | 151,80 | 151,80 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 154,36 | 154,36 | 154,36 |
| <i>Потребление электрической энергии</i> | | | | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт*ч | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт*ч/Гкал | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| <i>Водопотребление</i> | | | | | |
| 15 | Водопотребление | м ³ | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| 15.1 | питьевая холодная вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| 16 | Водоотведение | м ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 1,08 | 1,08 | 1,08 |