



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

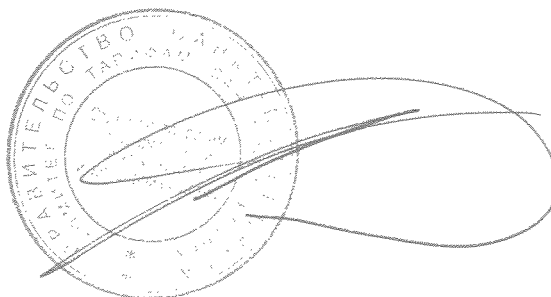
07.08.2013№ 187-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества «Рыбокомбинат»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 07.08.2013 № 586:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «Рыбокомбинат» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности
открытого акционерного общества "Рыбокомбинат" на 2014-2016 годы**

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|--|--|----------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 2 | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| | в т.ч. тепловая нагрузка на производственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2,018 | 2,018 | 2,018 |
| 3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 977,83 | 4 977,83 | 4 977,83 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 89,10 | 89,10 | 89,10 |
| | то же в % к выработке | % | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4 888,73 | 4 888,73 | 4 888,73 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 4 888,73 | 4 888,73 | 4 888,73 |
| 7 | Потери тепловой энергии в сети, всего | Гкал | 78,73 | 78,73 | 78,73 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 7.1 | потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов | Гкал | 67,04 | 67,04 | 67,04 |
| 7.2 | потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя | Гкал | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 |
| 8.1 | полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | Гкал | 3 738,00 | 3 738,00 | 3 738,00 |
| 8.2 | полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 |
| Потребление топлива | | | | | |
| 9 | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | т.у.т. | 825,82 | 825,82 | 825,82 |
| 9.1 | газ | т.у.т. | 825,82 | 825,82 | 825,82 |
| 10 | Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии | | | | |
| 10.1 | газ | тыс. м ³ | 720,14 | 720,14 | 720,14 |
| | справочно: лимит газа | тыс. м ³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,90 | 165,90 | 165,90 |
| 12 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал | 168,92 | 168,92 | 168,92 |
| Потребление электрической энергии | | | | | |
| 13 | Расход электрической энергии | тыс.кВт*ч | 123,54 | 123,54 | 123,54 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт*ч/Гкал | 25,27 | 25,27 | 25,27 |
| Водопотребление | | | | | |
| 15 | Водоснабжение | м ³ | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
| 15.1 | холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | м ³ | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
| 16 | Водоотведение | м ³ | 911,00 | 911,00 | 911,00 |
| 17 | Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м ³ /Гкал | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

Лис - 