



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

03.10.2014№ 279-р

**О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 22.07.2013 № 156-р**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.10.2014 № 894:


1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.07.2013 № 156-р «О согласовании балансов тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и тексте распоряжения слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

**И.о. председателя
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

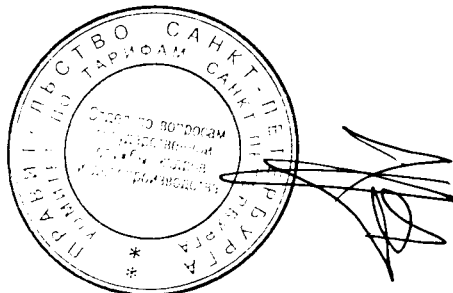

И.И.Бугославская

**Балансы тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества
"Асфальтобетонный завод "Магистраль" на 2014-2017 годы**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность	Гкал/ч	10,400	10,400	10,400	10,400
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,421	3,421	3,421	3,421
2.1	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	1,172	1,172	1,172	1,172
2.2	потребителям, получающим тепловую энергию с коллекторов	Гкал/ч	2,249	2,249	2,249	2,249
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	30 738,12	30 738,12	30 738,12	30 738,12
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	711,03	711,03	711,03	711,03
	то же в % к выработке	%	2,31	2,31	2,31	2,31
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	30 027,09	30 027,09	30 027,09	30 027,09
6	Полезный отпуск тепловой энергии с коллекторов потребителям	Гкал	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	10 327,09	10 327,09	10 327,09	10 327,09
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	57,09	57,09	57,09	57,09
	то же в % к отпуску в сеть	%	0,55	0,55	0,55	0,55
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	52,69	52,69	52,69	52,69
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	4,40	4,40	4,40	4,40
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00
9.1	полезный отпуск тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00
10	Итого полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	29 970,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00
	Потребление топлива					
11	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	4 897,27	4 881,11	4 865,00	4 865,00
11.1	газ	т.у.т.	4 897,27	4 881,11	4 865,00	4 865,00
12	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии					0,00
12.1	газ	тыс. м ³	4 258,50	4 244,45	4 230,44	4 230,44
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
13	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	159,32	158,80	158,27	158,27
14	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	163,10	162,56	162,02	162,02
	Потребление электрической энергии					
15	Расход электрической энергии	тыс.кВт·ч	662,65	662,65	662,65	662,65
16	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,07	22,07	22,07	22,07
	Водопотребление					
17	Водоснабжение	м ³	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00
17.1	холодная питьевая вода от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	10 837,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00
18	Водоотведение	м ³				
19	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,36	0,36	0,36	0,36