

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

ОКУД

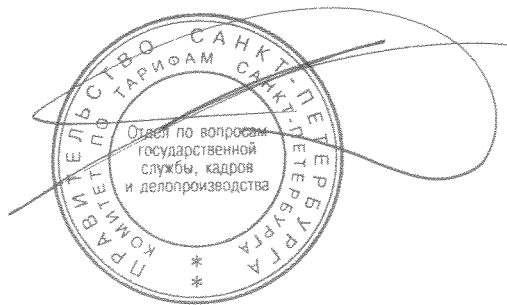
09.10.2013№ 281-р

**О согласовании баланса тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества
«Александро-Невская мануфактура» на 2013 год**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 794:

согласовать баланс тепловой энергии и мощности закрытого акционерного общества «Александро-Невская мануфактура» на 2013 год согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Баланс тепловой энергии и мощности
закрытого акционерного общества
"Александр-Невская мануфактура" на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2013 год
1	2	3	4
1	Установленная мощность	Гкал/ч	3,91
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	3,80
2.1	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Александр-Невская мануфактура"	Гкал/ч	3,62
2.1.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	3,62
2.2	потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Александр-Невская мануфактура" и ГУП "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Гкал/ч	0,16
2.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Гкал/ч	0,02
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	5 671,26
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	73,73
	то же в % к выработке	%	1,30
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5 597,54
6	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	234,54
	то же в % к отпуску в сеть	%	4,19
6.1	потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	Гкал	225,51
6.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	9,03
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 363,00
	на отопление, вентиляцию, пар	Гкал	5 363,00
	на горячее водоснабжение, в том числе:	Гкал	0,00
	в открытой системе теплоснабжения	Гкал	0,00
	в закрытой системе теплоснабжения с использованием теплообменников ЭСО	Гкал	0,00
7.1	потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Александр-Невская мануфактура"	Гкал	4 996,00
7.1.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	4 996,00
7.2	потребители, получающие тепловую энергию по тепловым сетям ЗАО "Александр-Невская мануфактура" и ГУП "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Гкал	367,00
7.2.1	полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	367,00
7.3	для компенсации потерь в сетях ГУП "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Гкал	37,00
	Потребление топлива		
8	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	881,50
8.1	газ	т.у.т.	881,50
9	Расход топлива в натуральном выражении на производство тепловой энергии		
9.1	газ	тыс. м ³	768,53
	справочно: лимит газа	тыс. м ³	829,34
10	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	155,43
11	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	157,48
	Потребление электрической энергии		
12	Расход электрической энергии	тыс. кВт·ч	127,40
13	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт·ч/Гкал	22,76
	Водопотребление		
14	Покупка холодной питьевой воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	169,59
15	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	169,59
16	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,03