



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

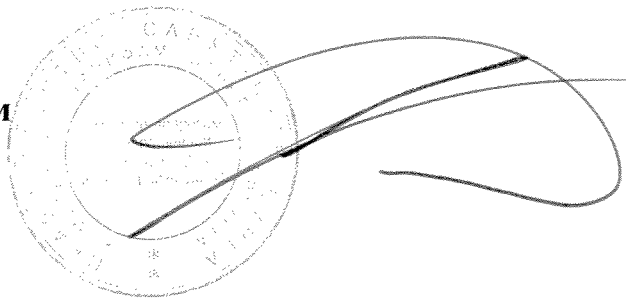
16.12.2013№ 497-р

**О согласовании балансов тепловой энергии и мощности открытого
акционерного общества «ЛСР. Железобетон – Северо – Запад»
на 2014-2016 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической и тепловой энергии (мощности) энергообеспечивающих организаций Санкт-Петербурга для расчета тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию», в целях повышения надежности, гарантированности и качества энергообеспечения потребителей Санкт-Петербурга и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2013 № 1275:

согласовать балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества «ЛСР. Железобетон – Северо – Запад» на 2014-2016 годы согласно приложению.

**Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга**

**Д.В.Коптин**

**Балансы тепловой энергии и мощности открытого акционерного общества
"ЛСР. Железобетон-Северо-Запад" на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6
1	Установленная мощность	Гкал/ч	37,400	37,400	37,400
2	Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	26,560	26,560	26,560
2.1	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад"	Гкал/ч	25,270	25,270	25,270
2.1.1	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	25,270	25,270	25,270
2.2	тепловая нагрузка потребителей, получающих тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	1,236	1,236	1,236
2.2.1	в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад"	Гкал/ч	0,262	0,262	0,262
2.3	тепловая нагрузка на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал/ч	0,054	0,054	0,054
3	Выработка тепловой энергии	Гкал	77 883,94	77 883,94	77 883,94
4	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	903,45	903,45	903,45
	то же в % к выработке	%	1,16	1,16	1,16
5	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	76 980,49	76 980,49	76 980,49
6	Покупная тепловая энергия, всего	Гкал	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	76 980,49	76 980,49	76 980,49
8	Потери тепловой энергии в сети, всего	Гкал	760,85	760,85	760,85
	то же в % к отпуску в сеть	%	1,16	1,16	1,16
8.1	потери через изоляцию трубопроводов	Гкал	716,07	716,07	716,07
8.2	потери с утечкой теплоносителя	Гкал	44,78	44,78	44,78
9	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	76 219,64	76 219,64	76 219,64
9.1	полезный отпуск потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад"	Гкал	71 914,37	71 914,37	71 914,37
9.1.1	на производственные и хозяйственные нужды	Гкал	71 914,37	71 914,37	71 914,37
9.2	полезный отпуск тепловой энергии потребителям, получающим тепловую энергию по тепловым сетям ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад" и ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	4 098,93	4 098,93	4 098,93
9.2.1	полезный отпуск на производственные и хозяйственные нужды ОАО "ЛСР. Железобетон-Северо-Запад"	Гкал	1 130,53	1 130,53	1 130,53
9.3	на компенсацию потерь в сетях ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	206,34	206,34	206,34
Потребление топлива					
10	Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т.	12 286,09	12 286,09	12 286,09
10.1	газ	т.у.т.	12 286,09	12 286,09	12 286,09
11	Расход топлива на производство тепловой энергии в натуральном выражении				
11.1	газ	тыс.м ³	10 711,50	10 711,50	10 711,50
	справочно: лимит газа	тыс.м ³	9 086,00	9 086,00	9 086,00
12	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	157,75	157,75	157,75
13	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг/Гкал	159,60	159,60	159,60
Потребление электрической энергии					
14	Расход электрической энергии	тыс.кВт.ч	1 772,09	1 772,09	1 772,09
15	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кВт.ч/Гкал	23,02	23,02	23,02
Водопотребление					
16	Покупка питьевой холодной воды от ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	57 735,37	57 735,37	57 735,37
17	Водоотведение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	м ³	16 743,26	16 743,26	16 743,26
18	Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м ³ /Гкал	0,75	0,75	0,75

